

TABELA DE CAXILHOS - JANELAS			
JANELA	ALTURA	PETITORIL	TIPO
J1	2,50	1,00	ABRIR 45° (20° + 25°)
J2	2,20	1,00	ABRIR 45° (20°)
J3	2,20	1,10	ABRIR 45° (20°)
J4	0,80	0,60	ABRIR / VENTILANTE
EAT	2,80	2,10 / 1,00 / 0,00 / 1,10	ABRIR / BISCULANTE

TABELA DE CAXILHOS - PORTAS			
PORTA	ALTURA	TIPO	MATERIAL
P1	0,80	2,10	ABRIR
P2	0,80	2,10	ABRIR - COM BARRA DE APOIO
P3	0,70	2,10	ABRIR / VENTILANTE
P4	0,80	2,10	ABRIR / VENTILANTE

TABELA DE ACABAMENTOS	
PISOS	
1	PISO CERÂMICO, 40x40 cm (OU MEDIDA SIMILAR) ANTEROBRILHANTE, NA COR BEGE CLARO, PEI - 5
2	PISO DE MOSAICO PORTUGUES
3	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESPERALDA (JARDIM)
PAREDES	
1	PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA COR BRANCA
2	CERÂMICA ESMALTADA, 20x20 cm, ATÉ O TETO COR BRANCA
TETOS	
1	PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA COR BRANCA

LEGENDA:

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA AUTONOMA

CARGA D'ÁGUA - CAPACIDADE EXTINTORA 2A

CARGA DE Pó BC - CAPACIDADE EXTINTORA 20B : C

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

CENTRAL PRECIDA DE GÁS (GAS)

NOTA:
INSTALAR A PLACA DE SINALIZAÇÃO M1 NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO



Sinalização de Orientação e Salvamento

saída de emergência

saída de emergência

Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio

extintor de incêndio

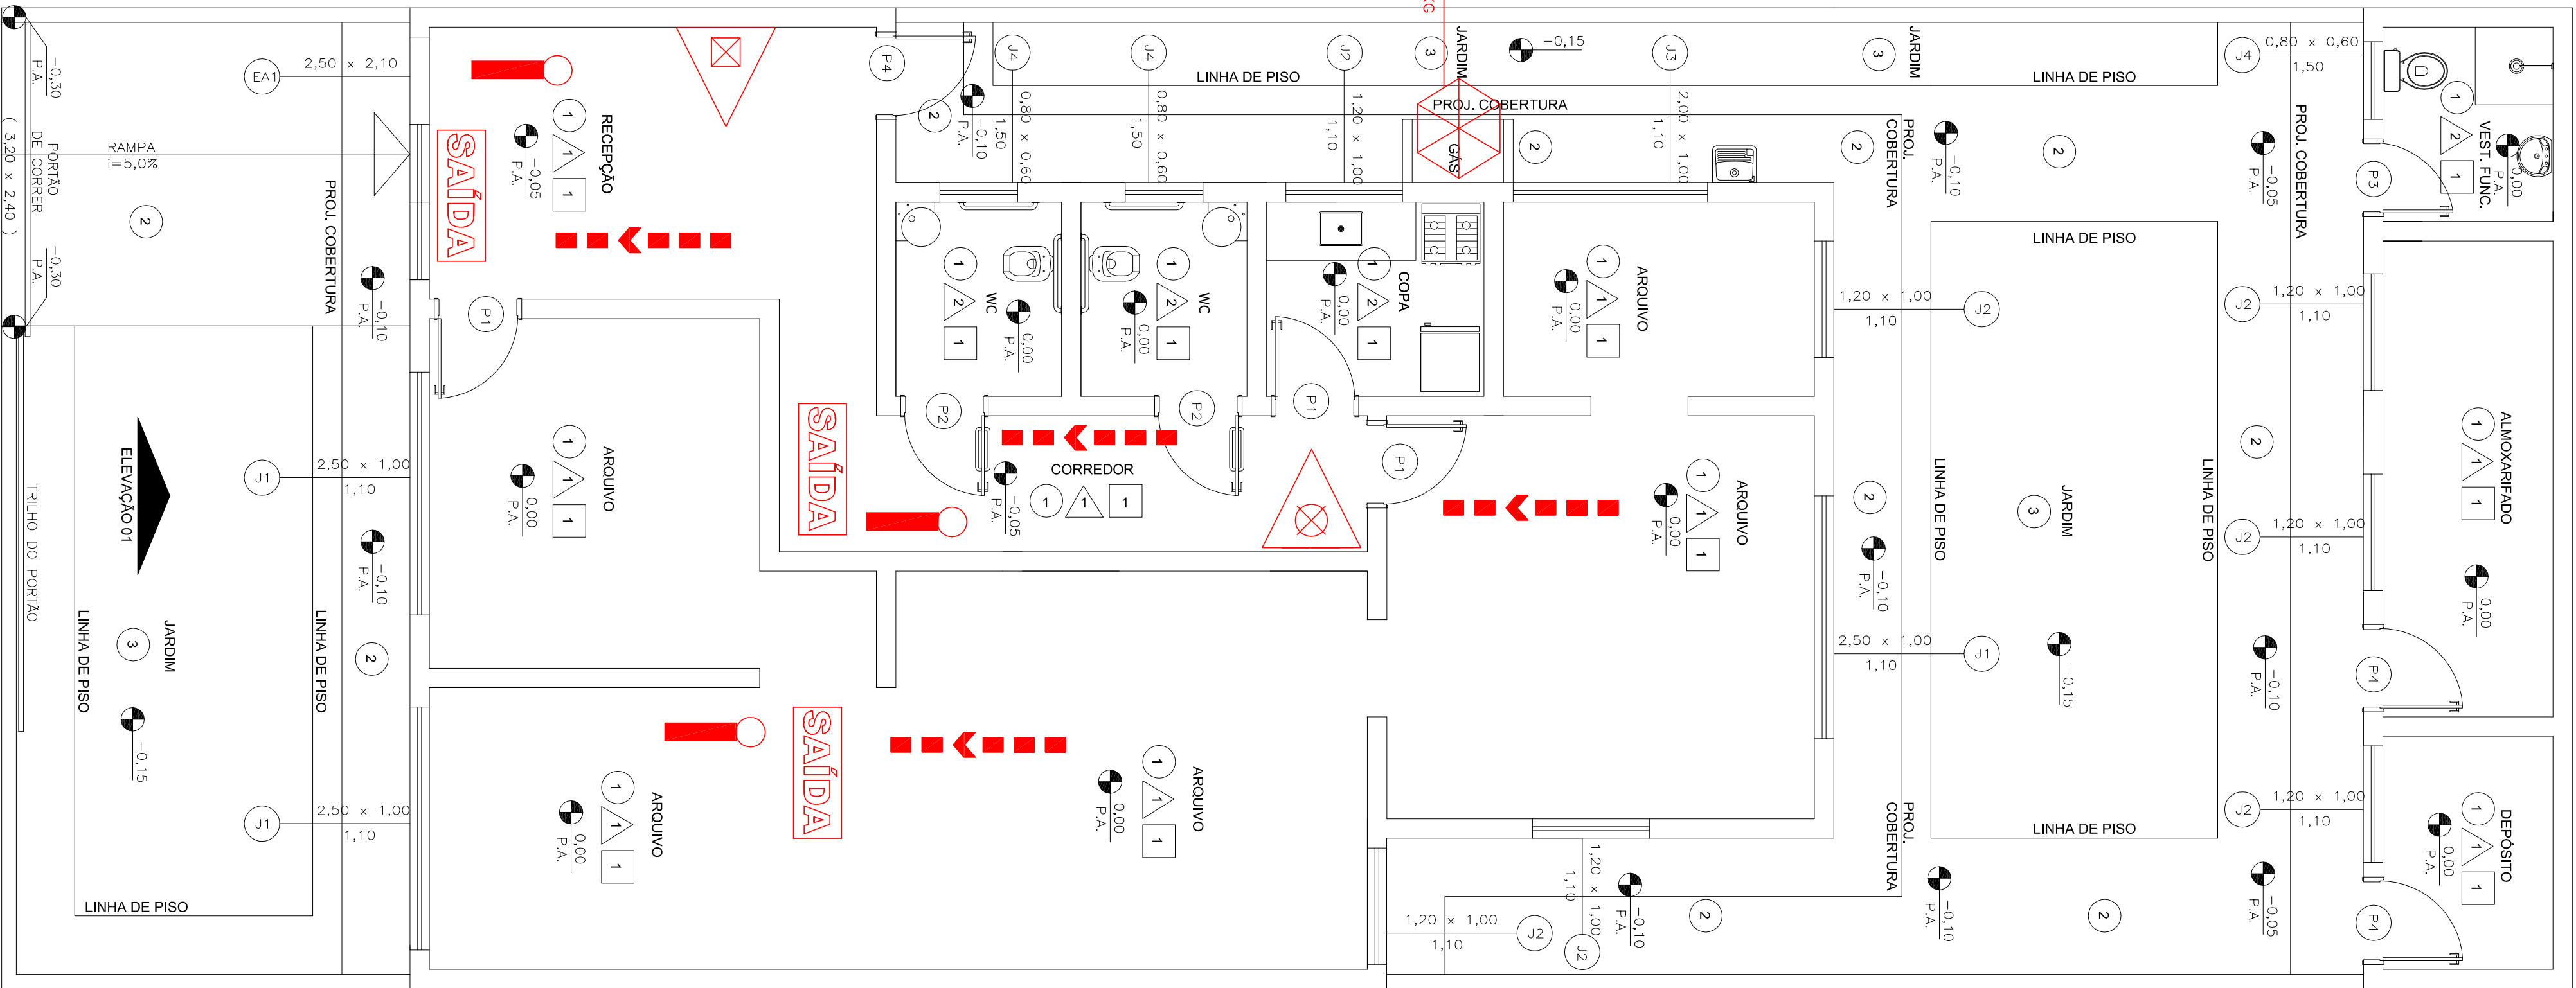

MODELO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO M1

SEM ESCALA

ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS

-SAIDAS DE EMERGENCIA

-ILUMINÇÃO DE EMERGENCIA

-SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA

-EXTINTORES

EDIFICAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

EM CASO DE EMERGENCIA

LIGUE 193- CORPO DE BOMBEIROS

LIGUE 190- POLICIA MILITAR

FUNDO DA PLACA NA COR VERDE

LETRAS NA COR BRANCA

ESTUDO

DATA

RESERVAÇÃO

PCB

EXATA

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

R. Rincão 240 - Centro
Campinas / SP - CEP:13015-320
Fone / Fax: (19) 3235- 1044
Site: www.exatacampinas.com.br
e-mail: cont@exatacampinas.com.br

CONTATANTE

CAMPREV - REFORMA ARQUIVO

LOCAL

RUA CRISTOVÃO BONINI, CAMPINAS - SP

OBRA

MUNICIPAL

TITULO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PLANTA BAIXA

FOLHA

B 01

1º CONTRATO

2º CONTRATO

3º CONTRATO

4º CONTRATO

5º CONTRATO

6º CONTRATO

7º CONTRATO

8º CONTRATO

9º CONTRATO

10º CONTRATO

11º CONTRATO

12º CONTRATO

13º CONTRATO

14º CONTRATO

15º CONTRATO

16º CONTRATO

17º CONTRATO

18º CONTRATO

19º CONTRATO

20º CONTRATO

21º CONTRATO

22º CONTRATO

23º CONTRATO

24º CONTRATO

25º CONTRATO

26º CONTRATO

27º CONTRATO

28º CONTRATO

29º CONTRATO

30º CONTRATO

31º CONTRATO

32º CONTRATO

33º CONTRATO

34º CONTRATO

35º CONTRATO

36º CONTRATO

37º CONTRATO

38º CONTRATO

39º CONTRATO

40º CONTRATO

41º CONTRATO

42º CONTRATO

43º CONTRATO

44º CONTRATO

45º CONTRATO

46º CONTRATO

47º CONTRATO

48º CONTRATO

49º CONTRATO

50º CONTRATO

51º CONTRATO

52º CONTRATO

53º CONTRATO

54º CONTRATO

55º CONTRATO

56º CONTRATO

57º CONTRATO

58º CONTRATO

59º CONTRATO

60º CONTRATO

61º CONTRATO

62º CONTRATO

63º CONTRATO

64º CONTRATO

65º CONTRATO

66º CONTRATO

67º CONTRATO

68º CONTRATO

69º CONTRATO

70º CONTRATO

71º CONTRATO

72º CONTRATO

73º CONTRATO

74º CONTRATO

75º CONTRATO

76º CONTRATO

77º CONTRATO

78º CONTRATO

79º CONTRATO

80º CONTRATO

81º CONTRATO

82º CONTRATO

83º CONTRATO

84º CONTRATO

85º CONTRATO

86º CONTRATO

87º CONTRATO

88º CONTRATO

89º CONTRATO

90º CONTRATO

91º CONTRATO

92º CONTRATO

93º CONTRATO

94º CONTRATO

95º CONTRATO

96º CONTRATO

97º CONTRATO

98º CONTRATO

99º CONTRATO

100º CONTRATO

PLANTA BAIXA – (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS)

ESCALA 1:50